

Returadresse:

~~Land By og Kultur, Natur, Land og Vand
Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing~~

Sagsbehandler
Susanne Plesner
Direkte telefon
99 74 13 63
E-post
susanne.plesner@rksk.dk
Dato

Sagsnummer
25-013746

UDKAST Tilladelse til grundvandssænkning og indvinding samt efterfølgende udledning/nedsivning af vand fra gravesø til grusvask på matr. 5l, 6s, 6q og 8c Lyne By, Lyne

Beliggenhed	Matr. nr. 5l, 6s, 6q og 8c Lyne By, Lyne
Anlægsnr.	760-V-005614
Indvindingssted	Der suges vand ind fra overfladen af den grundvandsfødte sø
Omfang	37.600 m ³ /år, 47 m ³ /t
Udledningssted	Noget af vandet vil nedsive fra bundfældningsbassin mens andet vil ledes tilbage til den grundvandsfødte sø. Der vil således ske en recirkulering af det vand, der ikke fordamper
Tilsyn	Tilsynsmyndighed er Ringkøbing-Skjern Kommune
Tidsfrist	Tilladelsen er gældende i samme tidsrum som Region Midt's tilladelse til indvinding af råstoffer for ovennævnte matrikler.

Lovgrundlag

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20, § 21 og § 26 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 med senere ændringer og § 19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025 med senere ændringer.

Ansøgning

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning på vegne af Sdr. Malle Invest A/S om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, indvinding af vand fra grundvandsfødte sø til grusvask og støvbinding samt nedsivning af vaskevandet. Området, ansøgningen vedrører, er vist på bilag 1.



Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-torsdag 10.00-13.30
Fredag 10.00-12.00

Der etableres en grundvandsfødt sø i forbindelse med indvinding af råstoffer. Fra denne skal der indvindes vand til grusvask og støvbinding, hvorved der vil ske en midlertidig grundvandssænkning, mens grundvand strømmer til søen for at genetablere det for søen naturlige vandspejl. Efter vandet er brugt ledes det til bundfældningsbassin, hvorfra der vil ske nedsivning. Det resterende vand i bassinet vil strømme tilbage til den grundvandsfødte sø. Der sker derved en recirkulation af vandet, bortset fra den mængde vand, der vil fordampe undervejs.

Kommunens afgørelse

På baggrund af de oplysninger kommunen har modtaget i forbindelse med behandling af ansøgningen gives hermed tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, indvinding af vand fra grundvandsfødt sø samt nedsivning af vaskevand under forudsætning af at det foregår som beskrevet i ansøgningen. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gives tilladelse til udledning af vaskevand til søen, da søen er etableret med det formål at indvinde vand til grusvask og udledningen stopper i forbindelse med genetablering af området.

Vurdering af grundvandssænkningens påvirkning på miljøet

Grundvandssænkningen giver ikke anledning til påvirkning af andre recipienter i oplandet og vurderes dermed ikke problematisk ved en sænkning jf. de opstillede vilkår.

Indvindingsboringer i området

Der ligger i umiddelbar nærhed af de ansøgte områder to boringer til indvinding af grundvand til markvanding, DGU nr. 102.540 og 102.1490 samt en drikkevandsboring DGU nr. 102.1169. Der etableres en 75 meter gravefri zone omkring drikkevandsboringen, hvorfor det ikke forventes at indvindingen fra den påvirkes. Der graves indtil 5 meter fra 102.540 og 102.1490. Dele af det grundvandsmagasin, boringerne indvinder fra, bortgraves, og det må forventes at ydelsen i boringerne fremover kan falde. Denne risiko berøres ikke i miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2026.

Habitatdirektiv og bilag IV-arter

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er af et sådant omfang at det i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle og rasteområder for de arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vilkår for tilladelsen

1. Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning eller bortledning af vand fra grundvandsfødt sø, der medfører grundvandssænkning.
2. Grundvandssænkningen må ikke overstige den sænkning, der naturligt forekommer ved årlig indvinding af vand fra søen.
3. Hvis der i forbindelse med grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende boringer, brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer eller påvirkning af våde naturtyper indenfor 300 fra grundvandssænkningens graveområde pålægges råstofindvinderen at

foretage afhjælpende foranstaltninger indtil forholdene normaliseres.

4. Afhjælpende foranstaltninger, jf. punkt 3 i råstofindvindingsperioden, indebærer som minimum ophør af indvindingsaktivitet fra søen og ophør indtil vandstanden i søen ligger på et stabilt niveau. Herefter kan indvindingen først genoptages, når der er etableret monitoring af grundvandsstanden og monitoringsprogrammet er godkendt af kommunen.
5. Der må ikke ske overfladeafstrømning til andre naturlige recipienter i området.
6. Der må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet.

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. vandforsyningslovens § 26.

Erstatningsregler

Den, i hvis interesse grundvandssænkningen foretages, er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføring i vandløb eller vandstanden i søer m.v. jf. vandforsyningsloves § 28.

Klagevejledning

Tilladelsen kan du eller andre interessenter klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Du vil få besked hvis andre klager over afgørelsen. Vær også opmærksom på, at du har mulighed for at få aktindsigt i de oplysninger, som ligger på sagen.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal klage via Nævnets digitale klageportal. Du klager via Klageportalen, som du finder på [og](#) . Du logger på [eller](#) , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det er en betingelse for behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til det klagenævn, der klages til. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Nævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for betalingsfristen, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Nævnets hjemmeside [_](#)

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller klagen afvises af Nævnet som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller hvis klagen ikke er omfattet af Nævnets kompetence. Det er alene Nævnet, der kan beslutte at tilbagebetale et gebyr.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 81 i Vandforsyningsloven være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Susanne Plesner
Geolog

Bilag

1. Kortbilag


Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforenings

Danmarks Sportsfiskerforbund

Forbrugerrådet

Bilag 1

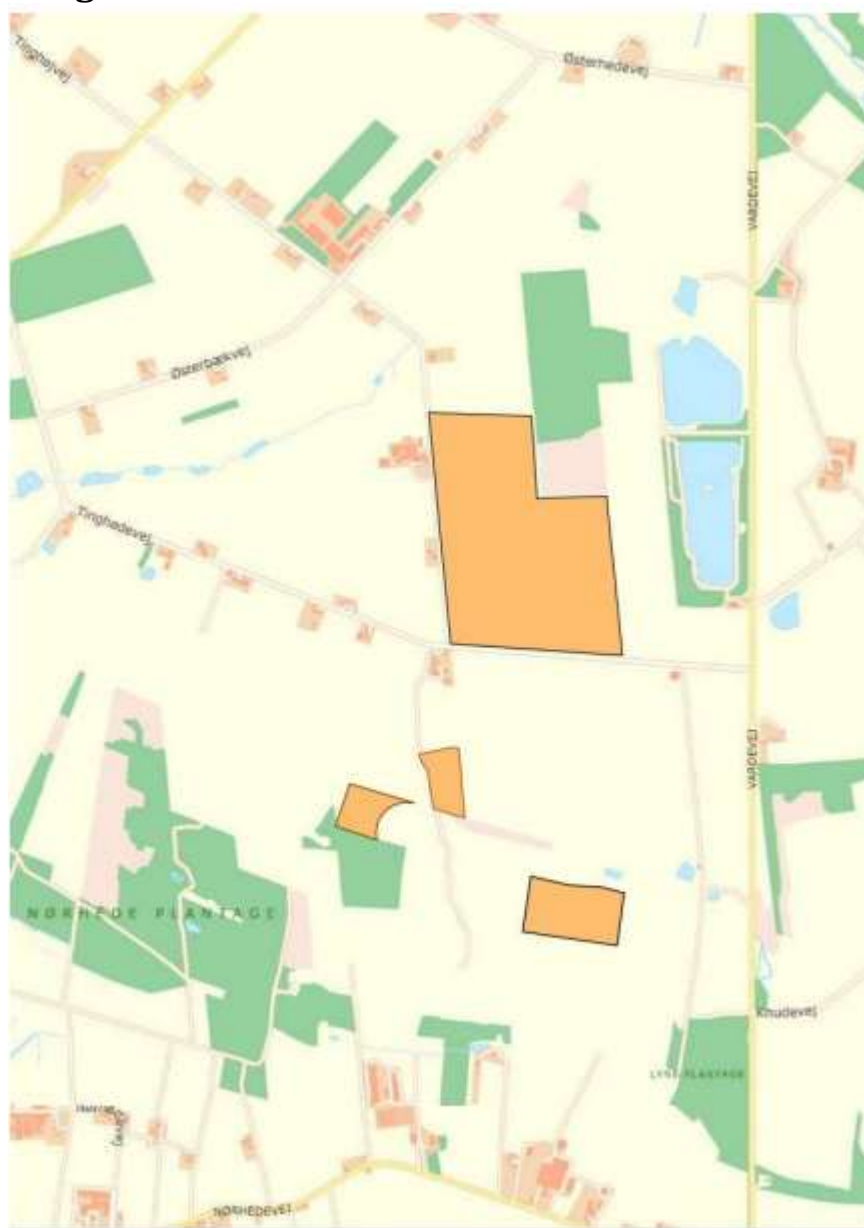

Placering af graveområder ved Lyne Grusgrav.